管理型最終処分場　維持管理状況（2024年度）

（施設設置場所：山形県上山市）

1．埋め立て処分実績

埋め立て終了の為、実績なし（残余容量 ： 0m^3）

2.設備の点検記録

検査項目	頻度	2024年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年1月	2月	3月
検査日	－	4月26日	5月31日	6月28日	7月29日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
擁壁等の破損のおそれ	月1回	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
遮水工の遮水効果の低下のおそれ		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
調整槽等破損のおそれ		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
浸出液処理設備の異常		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
凍結防止のための装置異常		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
その他の異常		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し

備考

3.放流水の水質検査結果

（採取場所：別紙図面参照）

検査項目	単位	頻度	2024年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年1月	2月	3月
採水日	－	－	4月8日	5月10日	6月14日	7月11日	8月9日	9月13日	10月15日	11月15日	12月13日	1月10日	2月7日	3月24日
検査日	－	－	4月24日	5月27日	6月25日	7月29日	8月21日	9月20日	11月1日	11月22日	12月20日	1月28日	2月13日	3月31日
水素ｲｵﾝ濃度	pH	月1回	7.0	6.9	6.6	6.5	6.5	6.8	6.5	6.5	6.6	6.7	7.2	6.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		39.0	20.0	2.3	2.5	1.3	3.1	1.7	5.1	39.0	27.0	8.2	3.8
浮遊物質量(SS)	mg/L		3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L	年1回							不検出					
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀化合物その他の水銀化合物	mg/L								0.0005未満					
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L								0.005未満					
鉛及びその化合物	mg/L								0.01未満					
有機燐化合物	mg/L								0.1未満					
六価クロム化合物	mg/L								0.1					
砒素及びその化合物	mg/L								0.005未満					
ｼｱﾝ化合物	mg/L								0.01未満					
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/L								0.0005未満					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								0.001未満					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								0.001未満					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L								0.002未満					
四塩化炭素	mg/L								0.0002未満					
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L								0.0004未満					
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								0.002未満					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								0.004未満					
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L								0.001未満					
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L								0.0005未満					
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L								0.0002未満					
ﾁｳﾗﾑ	mg/L								0.0006未満					
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L								0.0003未満					
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L								0.002未満					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L								0.001未満					
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L								0.01未満					
ﾎｳ素及びその化合物	mg/L								0.1未満					
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L								0.1未満					
ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｱ化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L								18					
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物含有量	mg/L								0.5未満					
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L								0.1未満					
銅含有量	mg/L								0.01未満					
亜鉛含有量	mg/L								0.08					
溶解性鉄含有量	mg/L								0.15					
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L								0.89					
ｸﾛﾑ含有量	mg/L								0.1					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L								0.05未満					
大腸菌群数	個/mg								0					
採水日	－	－							10月21日					
検査日	－	－							11月19日					
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L	年1回							0.00025					

備考

4.観測井の水質検査結果

（採取場所：別紙図面参照）

検査項目	単位	頻度	2024年4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		2025年1月		2月		3月	
			上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
採水日	－	－	4月8日		5月10日		6月14日		7月11日		8月9日		9月13日		10月15日		11月15日		12月13日		1月10日		2月7日		3月24日	
検査日	－	－	4月24日		5月27日		6月25日		7月29日		8月21日		9月20日		11月1日		11月22日		12月20日		1月28日		2月13日		3月31日	
塩化物イオン	mg/L	月1回	2.1	20	2.0	18	2.5	24	1.0	17	4.5	14	3.2	16	2.1	11	7.1	14	2.2	19	1.4	22	1.9	19	2.4	15
電気伝導率	mS/m		7.0	61	9.4	63	9.5	71	5.1	42	6.4	51	9.1	55	6.4	48	7.0	53	6.2	61	6.0	62	5.9	60	4.2	48
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	年1回													不検出	不検出										
総水銀	mg/L														0.0005未満	0.0005未満										
鉛	mg/L														0.01未満	0.01未満										
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L														0.005未満	0.005未満										
六価クロム化合物	mg/L														0.02未満	0.02未満										
砒素	mg/L														0.013	0.005未満										
全ｼｱﾝ	mg/L														0.01未満	0.01未満										
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/L														0.0005未満	0.0005未満										
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L														0.002未満	0.002未満										
四塩化炭素	mg/L														0.0002未満	0.0002未満										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L														0.0004未満	0.0004未満										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L														0.002未満	0.002未満										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L														0.004未満	0.004未満										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L														0.001未満	0.001未満										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L														0.0005未満	0.0005未満										
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L														0.001未満	0.001未満										
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L														0.001未満	0.001未満										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L														0.0002未満	0.0002未満										
ﾁｳﾗﾑ	mg/L														0.0006未満	0.0006未満										
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L														0.0003未満	0.0003未満										
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L														0.0005未満	0.0005未満										
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L														0.001未満	0.001未満										
ｾﾚﾝ	mg/L														0.01未満	0.01未満										
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L														0.01未満	0.01未満										
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L														0.0002未満	0.0002未満										
採水日	－	－													10月21日	10月21日										
検査日	－	－													11月19日	11月19日										
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L	年1回													0.0035	0.00026										

備考

[別 紙]

水質検査採取場所位置図面
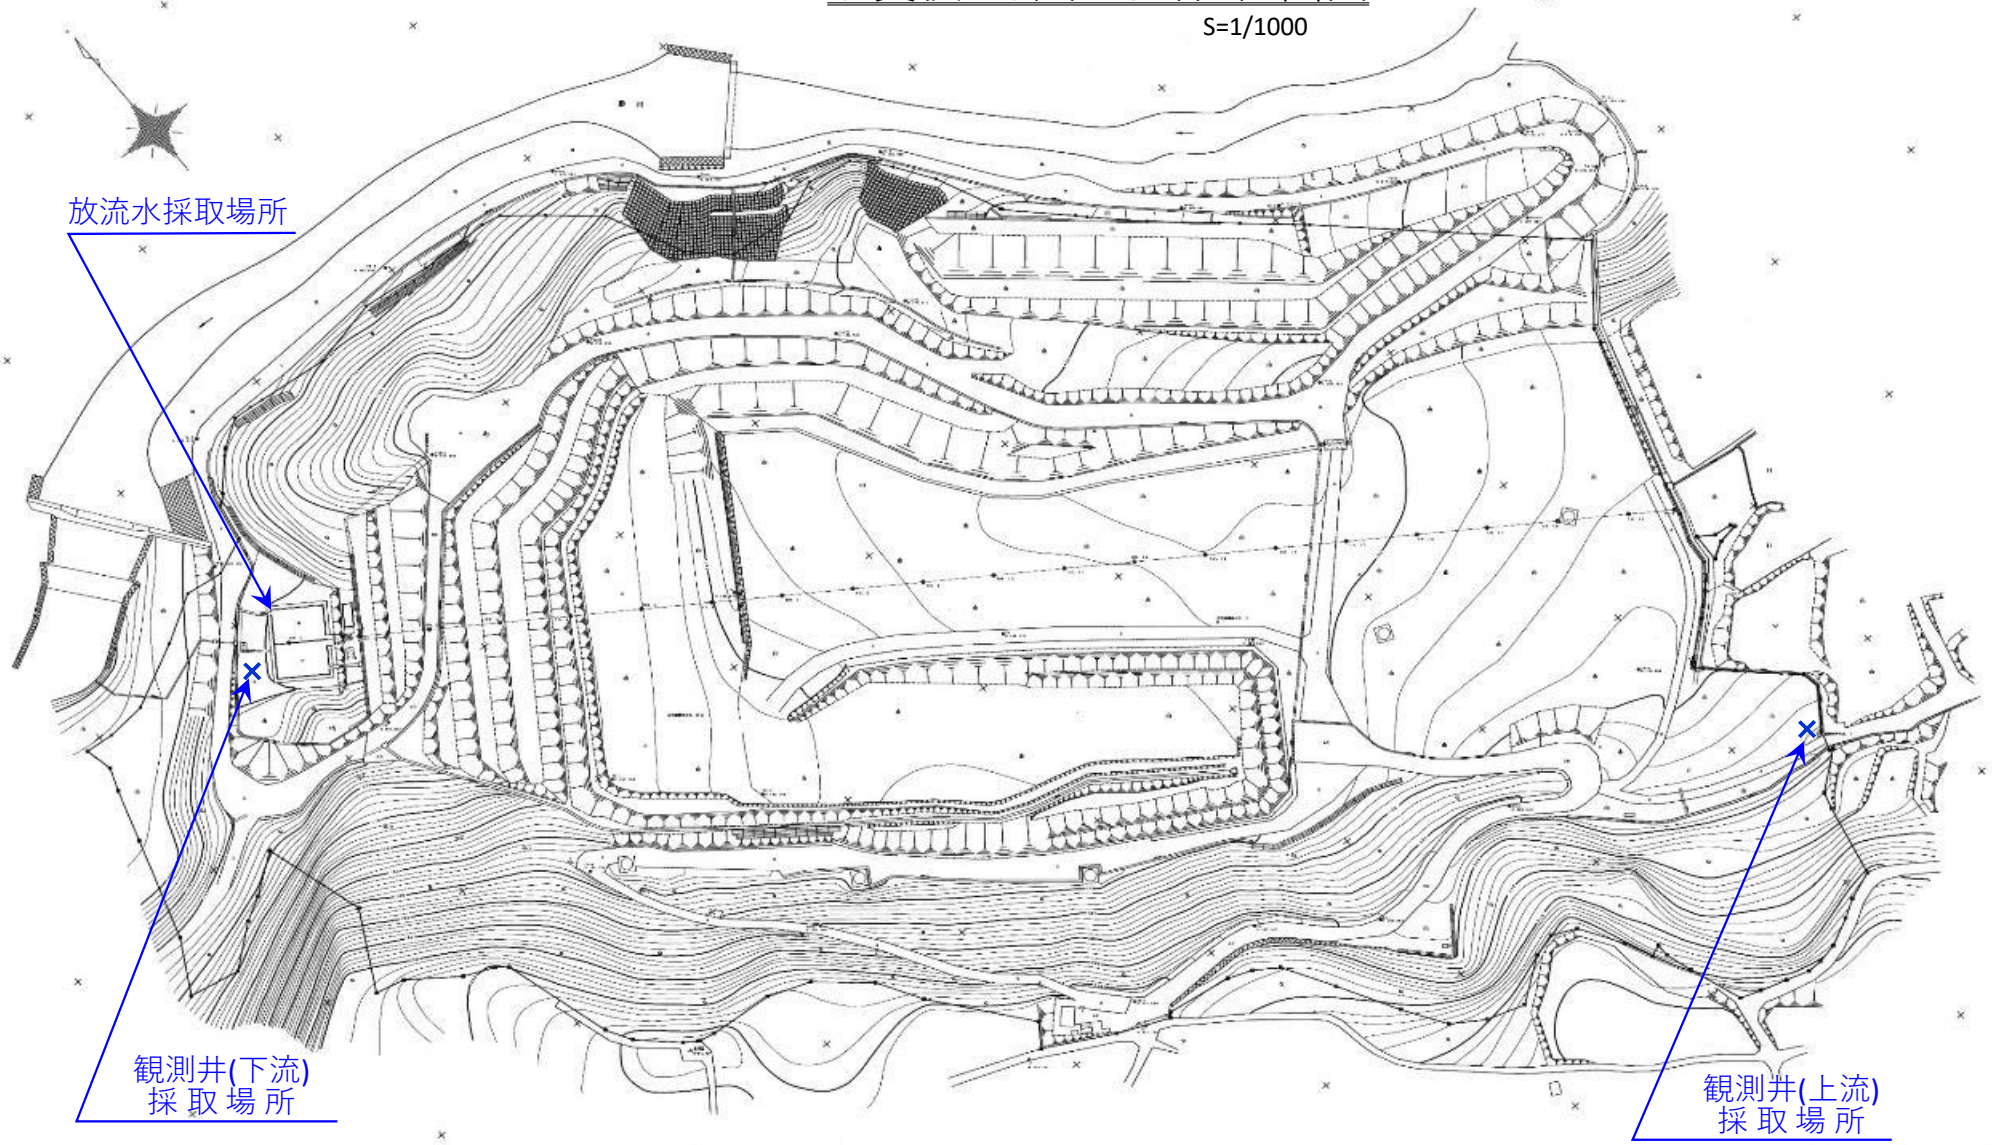
S=1/1000